

**UAB „Pakruojo šiluma“
2021 m. gamybos rodiklių ataskaita**


2021 metais Bendrovė pagamino 19,8 tūkst. MWh šilumos energijos. Realizuotas šilumos kiekis – 16,2 tūkst. MWh. Šilumos energijos gamybos procesui užtikrinti ir kitai ūkinei veiklai užtikrinti buvo sunaudota – 0,2 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose buvo 3,3 tūkst. MWh.

Šilumai gaminti katilinėse buvo naudojamas biokuras (90 proc.) ir gamtinės dujos (10 proc.).

Gamtinių dujų per 2021 m. sukūrenta 219,26 tūkst. m³. Iš šio kiekio išmestas į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis - 416 tCO₂.

| | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Viso |
|---|--------|---------|-------|----------|--------|----------|-------|-----------|----------|--------|-----------|---------|-------|
| Pagamintas šilumos kiekis, MWh | 2800 | 3028 | 2575 | 1958 | 768 | 463 | 409 | 480 | 761 | 1454 | 2060 | 3003 | 19759 |
| Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šilumos kiekis, MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizuotas šilumos kiekis, MWh | 2537 | 2602 | 2142 | 1624 | 582 | 291 | 257 | 297 | 529 | 1212 | 1740 | 2479 | 16292 |
| Sunaudota savo reikmėms, MWh | 23 | 26 | 22 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 27 | 157 |
| Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose, MWh | 240 | 399 | 412 | 316 | 179 | 171 | 149 | 180 | 229 | 233 | 305 | 497 | 3310 |

Šilumos balansas (nuo pagaminto šilumos kiekio)

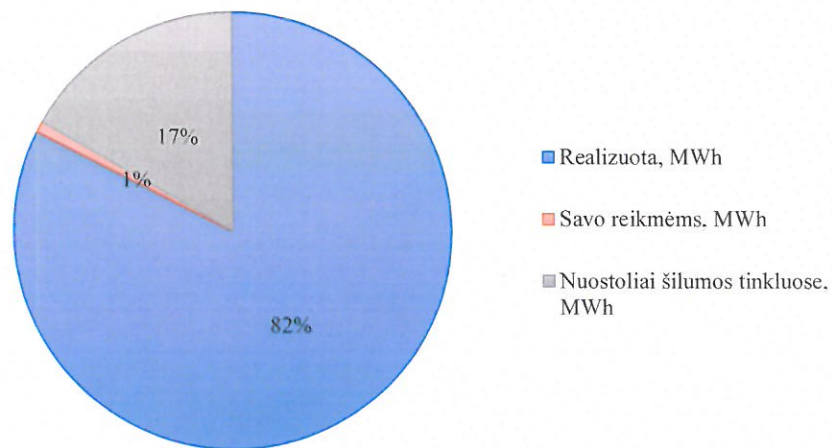

Pagamintos šilumos faktinė kuro struktūra

