

**UAB „Pakruojo šiluma“
2024 m. gamybos rodiklių ataskaita**


2024 metais Bendrovė pagamino 19,5 tūkst. MWh šilumos energijos. Realizuotas šilumos kiekis – 16,9 tūkst. MWh. Šilumos energijos gamybos procesui užtikrinti ir kitai ūkinei veiklai užtikrinti buvo sunaudota – 0,1 tūkst. MWh. Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose buvo 2,5 tūkst. MWh.

Šilumai gaminti katilinėse buvo naudojamas biokuras (97 proc.) ir gamtinės dujos (3 proc.).

2024 m. UAB „Pakruojo šiluma“ išmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra 0,02 tCO₂/MWh

	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Viso
Pagamintas šilumos kiekis, MWh	3613	2604	2214	1701	619	518	471	440	531	1623	2179	2991	19503
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šilumos kiekis, MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizuotas šilumos kiekis, MWh	3296	2338	2008	1446	435	328	329	304	335	1384	1970	2755	16927
Sunaudota savo reikmėms, MWh	28	20	16	11	3	2	2	2	2	6	10	14	116
Technologiniai nuostoliai šilumos tinkluose, MWh	289	246	189	244	181	188	141	134	195	232	199	222	2460

Šilumos balansas (nuo pagaminto šilumos kiekio)

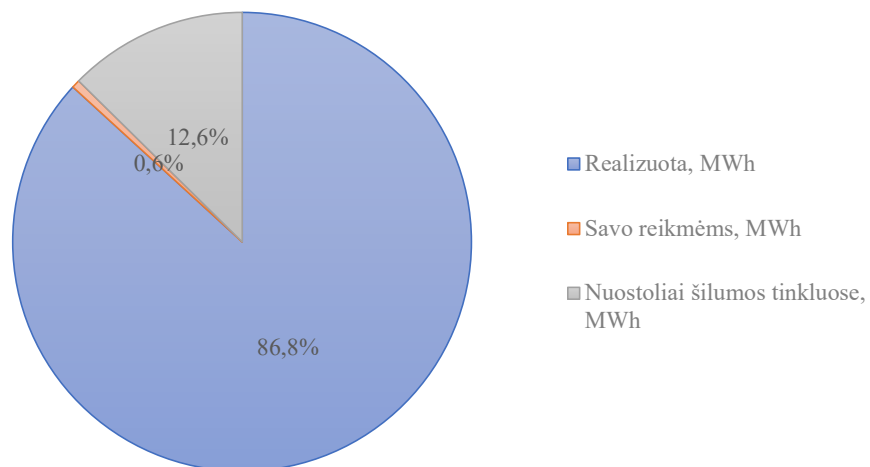

Pagamintos šilumos faktinė kuro struktūra

